

Manuale d'installazione  
(Istruzioni originali)

IT



**innova**

N420036A - Rev.08 - 09/2023

# **..2.0 Verticale**

10 - 12 HP DC Inverter

---

*Desideriamo innanzitutto ringraziarVi di avere deciso di accordare la vostra preferenza ad un apparecchio di nostra produzione.*

*Come potrete renderVi conto avete effettuato una scelta vincente in quanto avete acquistato un prodotto che rappresenta lo stato dell'Arte nella tecnologia della climatizzazione domestica.*

*Mettendo in atto i suggerimenti che sono contenuti in questo manuale, grazie al prodotto che avete acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali ottimali con il minor investimento in termini energetici.*

INNOVA S.r.l.

## Conformità

Questa unità è conforme alle direttive Europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva RED 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- Direttiva 2017/1369/UE relativa all'etichettatura energetica
- Direttiva 2009/125/UE con regolamento di attuazione 206/2012/UE e regolamento di attuazione italiano D. Lgs. n. 15 del 16/02/2011
- Regolamento f-Gas 2014/517/UE relativo ai gas fluorurati ad effetto serra

E successive modifiche.

**⚠** Per le dichiarazioni di conformità, i certificati ed altri dettagli di certificazioni consultare il sito web.

## Marcature



# INDICE

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| <b>1</b> | <b>Codifica</b> .....                   | <b>p. 5</b>  |
| 1.1      | Codifica relativa ai prodotti .....     | <u>p. 5</u>  |
| <b>2</b> | <b>Generalità</b> .....                 | <b>p. 6</b>  |
| 2.1      | Informazioni relative al manuale .....  | <u>p. 6</u>  |
| 2.1.1    | Pittogrammi redazionali .....           | <u>p. 6</u>  |
| 2.1.2    | Pittogrammi sul prodotto .....          | <u>p. 6</u>  |
| 2.1.3    | Destinatari .....                       | <u>p. 6</u>  |
| 2.1.4    | Organizzazione del manuale .....        | <u>p. 7</u>  |
| 2.2      | Avvertenze generali .....               | <u>p. 7</u>  |
| 2.3      | Regole fondamentali di sicurezza .....  | <u>p. 7</u>  |
| 2.4      | Smaltimento .....                       | <u>p. 8</u>  |
| <b>3</b> | <b>Presentazione del prodotto</b> ..... | <b>p. 9</b>  |
| 3.1      | Identificazione .....                   | <u>p. 9</u>  |
| 3.2      | Destinazione d'uso .....                | <u>p. 9</u>  |
| 3.3      | Descrizione dell'apparecchio .....      | <u>p. 9</u>  |
| 3.4      | Componenti .....                        | <u>p. 10</u> |
| 3.5      | Accessori compatibili .....             | <u>p. 11</u> |
| <b>4</b> | <b>Installazione</b> .....              | <b>p. 12</b> |
| 4.1      | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 12</u> |
| 4.2      | Ricevimento .....                       | <u>p. 12</u> |
| 4.2.1    | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 12</u> |
| 4.2.2    | Descrizione della confezione .....      | <u>p. 12</u> |
| 4.3      | Dimensioni e pesi con imballo .....     | <u>p. 13</u> |
| 4.4      | Movimentazione con imballo .....        | <u>p. 13</u> |
| 4.4.1    | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 13</u> |
| 4.4.2    | Modalità di movimentazione .....        | <u>p. 13</u> |
| 4.5      | Immagazzinamento .....                  | <u>p. 13</u> |
| 4.5.1    | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 13</u> |
| 4.6      | Disimballaggio .....                    | <u>p. 14</u> |
| 4.6.1    | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 14</u> |
| 4.6.2    | Rimozione dell'imballo .....            | <u>p. 14</u> |
| 4.7      | Movimentazione senza imballo .....      | <u>p. 15</u> |
| 4.7.1    | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 15</u> |
| 4.7.2    | Modalità di movimentazione .....        | <u>p. 15</u> |
| 4.8      | Luogo d'installazione .....             | <u>p. 15</u> |
| 4.8.1    | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 15</u> |
| 4.9      | Distanze minime di installazione .....  | <u>p. 16</u> |
| 4.10     | Posizionamento .....                    | <u>p. 16</u> |
| 4.10.1   | Avvertenze preliminari .....            | <u>p. 16</u> |

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| 4.10.2      | Predisposizione all'installazione  | <u>p. 17</u> |
| <b>4.11</b> | <b>Predisposizione dello scarico condensa</b>                              | <u>p. 20</u> |
| 4.11.1      | Avvertenze preliminari   | <u>p. 20</u> |
| 4.11.2      | Posizionamento   | <u>p. 20</u> |
| 4.11.3      | Isolamento dei tubi di scarico condensa                                    | <u>p. 21</u> |
| <b>4.12</b> | <b>Collegamenti elettrici</b>  | <u>p. 22</u> |
| 4.12.1      | Avvertenze preliminari   | <u>p. 22</u> |
| 4.12.2      | Accesso al quadro elettrico  | <u>p. 23</u> |
| 4.12.3      | Collegamento   | <u>p. 23</u> |
| 4.12.4      | Connessione ingresso contatto presenza CP                                  | <u>p. 23</u> |
| <b>4.13</b> | <b>Funzioni</b>  | <u>p. 24</u> |
| 4.13.1      | Impostazione modalità solo freddo o solo caldo                             | <u>p. 24</u> |
| 4.13.2      | Regolazione luminosità   | <u>p. 24</u> |
| 4.13.3      | Blocco tasti display touch screen  | <u>p. 24</u> |
| 4.13.4      | Funzione Hotel   | <u>p. 24</u> |
| <b>4.14</b> | <b>Operazioni al termine dell'installazione</b>                            | <u>p. 24</u> |
| <b>4.15</b> | <b>Smontaggio e montaggio delle pannellature estetiche e delle griglie</b> | <u>p. 25</u> |

## **5 Manutenzione** p. 26

|            |                               |              |
|------------|-------------------------------|--------------|
| <b>5.1</b> | <b>Avvertenze preliminari</b> | <u>p. 26</u> |
| <b>5.2</b> | <b>Manutenzione ordinaria</b> | <u>p. 26</u> |
| 5.2.1      | Pulizia esterna               | <u>p. 26</u> |
| 5.2.2      | Pulizia setto filtrante       | <u>p. 26</u> |

## **6 Anomalie e rimedi** p. 28

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| <b>6.1</b> | <b>Tabella anomalie e rimedi</b>               | <u>p. 28</u> |
| <b>6.2</b> | <b>Diagnosi di eventuali anomalie</b>          | <u>p. 28</u> |
| 6.2.1      | Contatto presenza CP aperto                    | <u>p. 29</u> |
| 6.2.2      | Segnalazione livello massimo raccolta condensa | <u>p. 29</u> |
| 6.2.3      | Utilizzo dell'apparecchio                      | <u>p. 29</u> |

## **7 Informazioni tecniche** p. 30

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| <b>7.1</b> | <b>Dati tecnici</b>                    | <u>p. 30</u> |
| <b>7.2</b> | <b>Dimensioni</b>                      | <u>p. 31</u> |
| <b>7.3</b> | <b>Sicurezza</b>                       | <u>p. 31</u> |
| <b>7.4</b> | <b>Dichiarazione di conformità RED</b> | <u>p. 31</u> |

## CODIFICA

### 1.1 Codifica relativa ai prodotti

Il presente manuale istruzioni si riferisce ai seguenti codici prodotto.

 Verificare la corrispondenza con la targa tecnica presente sul prodotto. Vedi capitolo "Identificazione" p. 9.

| ..2.0 Verticale |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| COMV10IC3II     | ..2.0 Verticale 10 HP DC Inverter |
| COMV12IC3II     | ..2.0 Verticale 12 HP DC Inverter |

## GENERALITÀ

## 2.1 Informazioni relative al manuale

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di fornire tutte le spiegazioni per la corretta gestione dell'apparecchio.

**⚠** Questo libretto d'istruzione è parte integrante dell'apparecchio e di conseguenza deve essere conservato con cura e dovrà SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente, oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento scaricare una copia dal sito web.

**⚠** Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli.

**⚠** La ditta costruttrice non si assume responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione delle norme contenute nel presente libretto.

**⚠** Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta.

### 2.1.1 Pittogrammi redazionali

I pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

#### Relativi alla sicurezza

##### **⚠** Avvertenza alto rischio (testo in grassetto)

- Segnala che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire importanti danni fisici, morte, gravi danni all'apparecchio e/o all'ambiente.

##### **⚠** Avvertenza basso rischio (testo normale)

- Segnala che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire lievi danni fisici, all'apparecchio e/o all'ambiente.

##### **⊖** Divieto (testo normale)

- Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

##### **i** Informazioni importanti (testo in grassetto)

- Segnala delle informazioni importanti di cui bisogna tenere conto nelle operazioni che si stanno svolgendo.

#### Nei testi

- procedure
- liste

#### Nei pannelli di comando

- azioni richieste
- Risposte attese in seguito ad un'azione.*

#### Nelle figure

1 I numeri indicano i singoli componenti.

A Le lettere maiuscole indicano un assieme di componenti.

**1** I numeri bianchi in bollino nero indicano una serie di azioni da svolgere in sequenza.

**A** La lettera nera in bollino bianco identifica un'immagine quando sono presenti più immagini nella stessa figura.

### 2.1.2 Pittogrammi sul prodotto

In alcune parti dell'apparecchio sono utilizzati i simboli:

#### Relativi alla sicurezza

##### **⚠** Attenzione pericolo elettricità

- Segnala al personale interessato la presenza di elettricità e il rischio di subire uno shock elettrico.

### 2.1.3 Destinatari

#### Utente

Persona non esperta in grado di azionare il prodotto in condizioni di sicurezza per le persone, per il prodotto stesso e per l'ambiente, interpretare una elementare diagnostica dei guasti e delle condizioni di funzionamento anomale, compiere semplici operazioni di regolazione, di verifica e di manutenzione.

#### Installatore

Persona esperta e qualificata a posizionare e collegare idraulicamente, elettricamente, ecc. l'unità all'impianto: è responsabile della movimentazione e della corretta installazione secondo quanto indicato dal presente manuale e dalla vigente normativa nazionale.

Per effettuare lavori sul circuito frigorifero l'installatore deve essere in regola con quanto stabilito dal regolamento 303/2008/CE che definisce, in conformità alla direttiva 842/2006/CE, i requisiti delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Patentino F-gas).

#### Centro Assistenza Tecnico

Persona esperta, qualificata e autorizzata direttamente dalla fabbrica a compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo, riparazione e sostituzione di pezzi che si dovesse rendere necessaria durante la vita dell'unità stessa.

Il personale di servizio deve essere in regola con quanto stabilito dal regolamento 303/2008/CE che definisce, in conformità alla direttiva 842/2006/CE, i requisiti delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Patentino F-gas).

### 2.1.4 Organizzazione del manuale

Il manuale è suddiviso in sezioni ciascuna dedicata ad uno o più destinatari.

#### Codifica

Si rivolge a tutti i destinatari.

Contiene l'elenco dei prodotti e/o accessori a cui il manuale fa riferimento.

#### Generalità

Si rivolge a tutti i destinatari.

Contiene informazioni generali e avvertenze importanti che devono essere conosciute prima di installare e utilizzare l'apparecchio.

#### Presentazione del prodotto

Si rivolge a tutti i destinatari.

Contiene le informazioni per identificare il prodotto, i suoi componenti, gli accessori compatibili e la destinazione d'uso.

#### Installazione

Si rivolge solo ed esclusivamente all'Installatore.

Contiene le avvertenze specifiche e tutte le informazioni necessarie al posizionamento, montaggio e collegamento dell'apparecchio.

#### Messa in servizio, Manutenzione e Anomalie e rimedi

Si rivolgono solo ed esclusivamente al Centro Assistenza Tecnico.

Contiene le avvertenze specifiche e le informazioni utili per la messa in servizio e gli interventi di manutenzione ordinaria.

#### Informazioni tecniche

Si rivolge a tutti i destinatari.

Contiene le informazioni tecniche di dettaglio dell'apparecchio.

## 2.2 Avvertenze generali

- ⚠ In ogni capitolo del documento vengono riportate delle avvertenze specifiche che devono essere lette prima di iniziare le operazioni.
- ⚠ Tutto il personale addetto deve essere a conoscenza delle operazioni e dei pericoli che possono insorgere nel momento in cui si iniziano tutte le operazioni di installazione dell'unità.
- ⚠ Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal presente manuale e l'utilizzo dell'apparecchio al di fuori dei limiti di temperatura prescritti ne fanno decadere la garanzia.
- ⚠ L'installazione e la manutenzione di apparecchiature per la climatizzazione potrebbero risultare pericolose in quanto all'interno di questi apparecchi è presente un gas refrigerante sotto pressione e componenti elettrici sotto tensione. L'installazione e le successive fasi di manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- ⚠ È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale per danni causati a persone, animali o cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione o da usi impropri. Tutti gli usi non espressamente indicati in questo manuale non sono consentiti.
- ⚠ L'installazione degli apparecchi deve essere effettuata da impresa abilitata che a fine lavoro rilasci al responsabile dell'impianto una dichiarazione di conformità in ottemperanza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite nel libretto d'istruzione a corredo dell'apparecchio.
- ⚠ Gli interventi di primo avviamento e di riparazione o manutenzione devono essere eseguiti dal Centro Assistenza Tecnico o da personale qualificato secondo quanto previsto dal presente libretto.
- ⚠ Un elenco dei Centri Assistenza Tecnici autorizzati è consultabile sul sito web, nella sezione service.
- ⚠ Non modificare o manomettere l'apparecchio in quanto si possono creare situazioni di pericolo.
- ⚠ Nelle operazioni di installazione e/o manutenzione utilizzare abbigliamento e strumentazione idonei ed antinfortunistici. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
- ⚠ In caso di fuoriuscite di liquidi, olio, posizionare l'interuttore generale dell'impianto su "spento" e chiudere i rubinetti dell'acqua. Chiamare, con sollecitudine, il Centro Assistenza Tecnico autorizzato, oppure personale professionalmente qualificato e non intervenire personalmente sull'apparecchio.
- ⚠ In caso di sostituzione di componenti, utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- ⚠ La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli al fine di migliorare il proprio prodotto, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale. La ditta non è obbligata ad aggiungere tali modifiche a macchina precedentemente fabbricate, già consegnate o in fase di costruzione.
- ⚠ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

## 2.3 Regole fondamentali di sicurezza

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua, comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

- ⊖ È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini e alle persone inabili non assistite.

- ⊖ È vietato toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide.
- ⊖ È vietata qualsiasi operazione prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "spento".
- ⊖ È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio.
- ⊖ È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- ⊖ È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.
- ⊖ È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su "spento".
- ⊖ È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.

## 2.4 Smaltimento



Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.

- ⚠ Evitare di smontare l'apparecchio in autonomia.
- ⚠ Questa unità contiene gas fluorurati a effetto serra coperti dal Protocollo di Kyoto. Le operazioni di manutenzione e smaltimento devono essere eseguite solamente da personale qualificato.
- ⚠ **Per lo smontaggio dell'apparecchio rivolgersi esclusivamente al Centro Assistenza Tecnico autorizzato.**



## PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 Identificazione

L'apparecchio è identificabile attraverso la targa tecnica:

#### Targa tecnica

⚠ In base alla Normativa UE n. 517/2014 relativa a determinati gas fluorurati ad effetto serra, è obbligatorio indicare la quantità totale di refrigerante presente nel sistema installato. Tale informazione è presente nella targa tecnica dell'unità.

⚠ La manomissione, l'asportazione e la mancanza delle targhette di identificazione non permette la sicura identificazione del prodotto attraverso il suo numero di matricola e pertanto ne fa decadere la garanzia.

### 3.2 Destinazione d'uso

Questi apparecchi sono stati realizzati per il condizionamento/riscaldamento e dovranno essere destinati a questo uso compatibilmente con le loro caratteristiche prestazionali.

### 3.3 Descrizione dell'apparecchio

I climatizzatori senza unità esterna della gamma ..2.0 sono progettati per l'installazione interna su parete perimetrale in alto o in basso, in posizione verticale.


La tecnologia Inverter permette di ottimizzare le potenze così da avere il massimo comfort. La funzione Dual Power consente di sfruttare la temperatura richiesta nel minor tempo possibile (solo modelli Inverter). Il comando avviene attraverso un pannello touch posizionato sull'unità o attraverso un telecomando.

#### L'apparecchio utilizza il refrigerante r410a.

Tutti i modelli sono in pompa di calore e vengono realizzati in diverse taglie distinte per prestazioni e dimensioni:

**10 HP DC Inverter**


**12 HP DC Inverter**

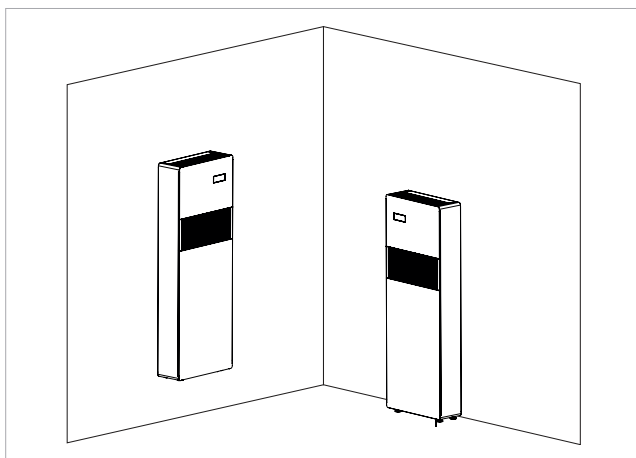






### 3.4 Componenti

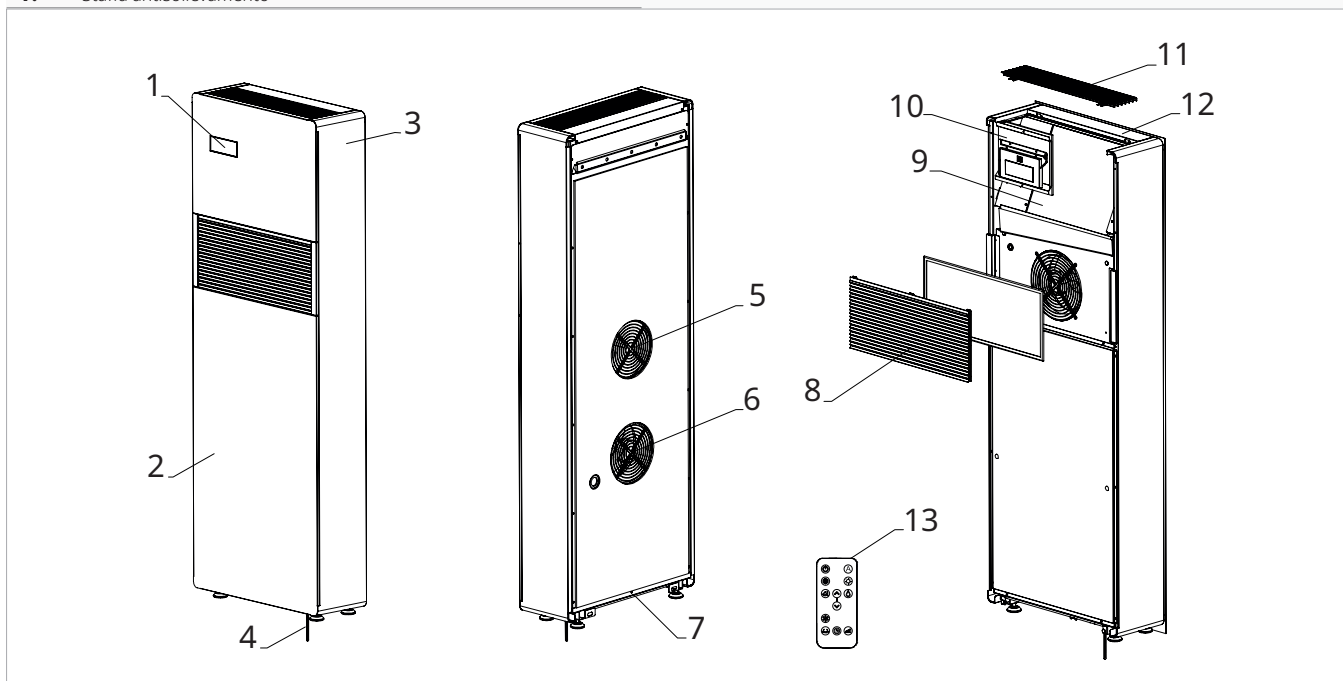1. Pannello di comando
2. Pannello frontale
3. Fianchetto estetico
4. Scarico condensa
5. Espulsione aria esterna
6. Aspirazione aria esterna
7. Staffa antisollevamento

8. Griglia di aspirazione
9. Sonda aria ambiente
10. Morsetteria alimentazione elettrica
11. Griglia uscita aria
12. Filtro aria
13. Telecomando



### 3.5 Accessori compatibili

|   | Descrizione accessorio  | Prodotti abbinabili | Codice   |
|---|---|---------------------|----------|
| <b>Comandi per controllo a muro serie smart touch</b>                               |   |                     |          |
| <b>Comandi</b>  |   |                     |          |
|    | Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero    | Tutti               | ECA031II |
|   | Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero   | Tutti               | ECA032II |
|    | Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco  | Tutti               | ECB031II |
|   | Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco | Tutti               | ECB032II |
| <b>Accessori forniti separatamente</b>  |   |                     |          |
| <b>Griglie e altri accessori</b>  |   |                     |          |
|    | Kit n. 2 griglie in alluminio ad alette fisse 160 mm per esterno  | Tutti               | GB0738II |
|  | Kit protezione anti pioggia. Applicabile solo su griglie esterne fisse. DN 160 mm   | Tutti               | GB0739II |
|  | Kit n.1 protezione anti insetti solo per foro aspirazione. Applicabile solo su griglie esterne fisse DN 160 mm.   | Tutti               | GB0755II |

## INSTALLAZIONE

### 4.1 Avvertenze preliminari

- ⚠ **Per le informazioni di dettaglio dei prodotti fare riferimento al capitolo "Informazioni tecniche" p. 30.**
- ⚠ L'installazione deve essere eseguita dall'installatore in accordo con le regole impiantistiche nazionali. Se l'installazione non è eseguita correttamente può esserci il rischio di perdita di acqua, scossa elettrica o incendio.
- ⚠ Durante l'installazione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette apposte all'interno degli apparecchi, nonché adottare ogni precauzione suggerita dal comune buon senso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel paese d'installazione.
- ⚠ Si raccomanda di utilizzare esclusivamente i componenti specifici per l'installazione in dotazione. L'utilizzo di componenti diversi potrebbe essere causa di perdita di acqua, scosse elettriche o incendio.
- ⚠ La mancata applicazione delle norme indicate può causare malfunzionamenti delle apparecchiature e sollevano la ditta da ogni forma di garanzia e da eventuali danni causati a persone, animali o cose.
- ⚠ I climatizzatori senza unità esterna sono progettati per l'installazione interna. Gli unici componenti adatti all'uso esterno sono le griglie esterne per l'entrata e l'uscita dell'aria.

### 4.2 Ricevimento

#### 4.2.1 Avvertenze preliminari

- ⚠ Al ricevimento verificare che la confezione non sia danneggiata, in caso contrario ritirare la merce con riserva, producendo prove fotografiche di eventuali danni.
- ⚠ L'imballo deve essere trasportato in posizione verticale, in caso contrario notificare subito al trasportatore.
- ⚠ In caso di danneggiamenti notificare entro 3 giorni dal ricevimento gli eventuali danni allo spedizioniere a mezzo raccomandata r.r. presentando documentazione fotografica, analoga informazione inviarla tramite fax anche alla ditta produttrice (per qualunque controversia sarà competente il foro di Trento).
- ⚠ Nessuna informazione relativa a danni subiti potrà essere presa in esame dopo 3 giorni dalla consegna.
- ⚠ Disimballare verificando la presenza dei singoli componenti con la lista del materiale a corredo.


#### 4.2.2 Descrizione della confezione

L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da personale esperto.

Le unità sono tutte controllate e collaudate e vengono consegnate complete ed in perfette condizioni.

L'apparecchio viene spedito con imballo standard costituito da un involucro in cartone e una serie di protezioni in polistirolo espanso.

### 4.3 Dimensioni e pesi con imballo

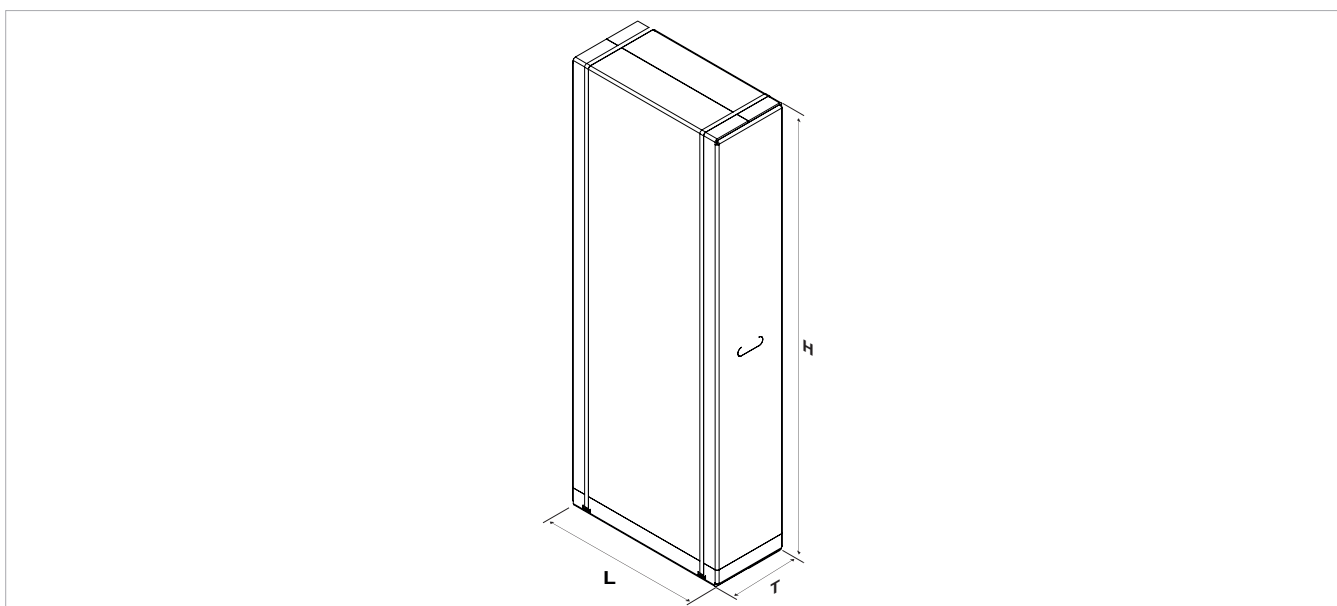

|                                  |      | ..2.0 Verticale      |                      |  |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|--|
| Modelli                          | u.m. | 10 HP-Inverter 230 V | 12 HP-Inverter 230 V |  |
| <b>Dimensioni e pesi imballo</b> |      |                      |                      |  |
| Larghezza totale                 | mm   | 580                  | 580                  |  |
| Altezza totale                   | mm   | 1547                 | 1547                 |  |
| Profondità totale                | mm   | 265                  | 265                  |  |
| Peso                             | kg   | 62,0                 | 62,0                 |  |

### 4.4 Movimentazione con imballo

#### 4.4.1 Avvertenze preliminari

- ⚠ L'unità deve essere movimentata solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio.
- ⚠ Quando il carico è sollevato da terra, restar lontani dall'area sottostante e circostante.
- ⚠ Evitare situazioni pericolose nel caso si utilizzi un montacarichi per sollevare l'apparecchio.
- ⚠ L'apparecchio, durante il trasporto, deve essere mantenuto solo in posizione verticale.

#### 4.4.2 Modalità di movimentazione

Gli imballi possono essere trasportati, per singole unità, a mano da due addetti, oppure caricate su un carrello trasportatore anche sovrapposte.

- ⚠ Verificare le indicazioni presenti sull'imballo per la quantità di confezioni sovrapponibili.
- ⚠ Nelle operazioni manuali è obbligatorio rispettare sempre il peso massimo per persona previsto dalla legislazione in vigore.

### 4.5 Immagazzinamento

#### 4.5.1 Avvertenze preliminari

- ⚠ L'immagazzinamento deve essere eseguito in accordo alle norme nazionali vigenti.
- ⚠ Immagazzinare le confezioni in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici, isolate dal suolo tramite traversine o pallet.
- ⚠ Non capovolgere l'imballo.

- ⚠ Posizionare l'apparecchio solo in posizione verticale.
- ⚠ Immagazzinare in luogo asciutto e pulito.

## 4.6 Disimballaggio

### 4.6.1 Avvertenze preliminari


- ⚠ Controllare che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto.
- ⚠ Smaltire i componenti dell'imballo secondo le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Verificare con il Comune di appartenenza le modalità di smaltimento.
- ⚠ Maneggiare con cura.
- ⚠ L'apparecchio deve essere sempre movimentato in posizione verticale.

⚠ Verificare se è presente del refrigerante all'interno dell'imballo utilizzando un cercafughe elettronico adatto al refrigerante del sistema. In caso sia presente, è probabile che il circuito frigorifero sia danneggiato. In questo caso l'apparecchio non deve essere installato ed è necessario chiamare il Centro Assistenza Tecnico.

⊖ È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo (cartone, graffe, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può essere una potenziale fonte di pericolo.

### 4.6.2 Rimozione dell'imballo

#### 1. Elementi in polistirolo

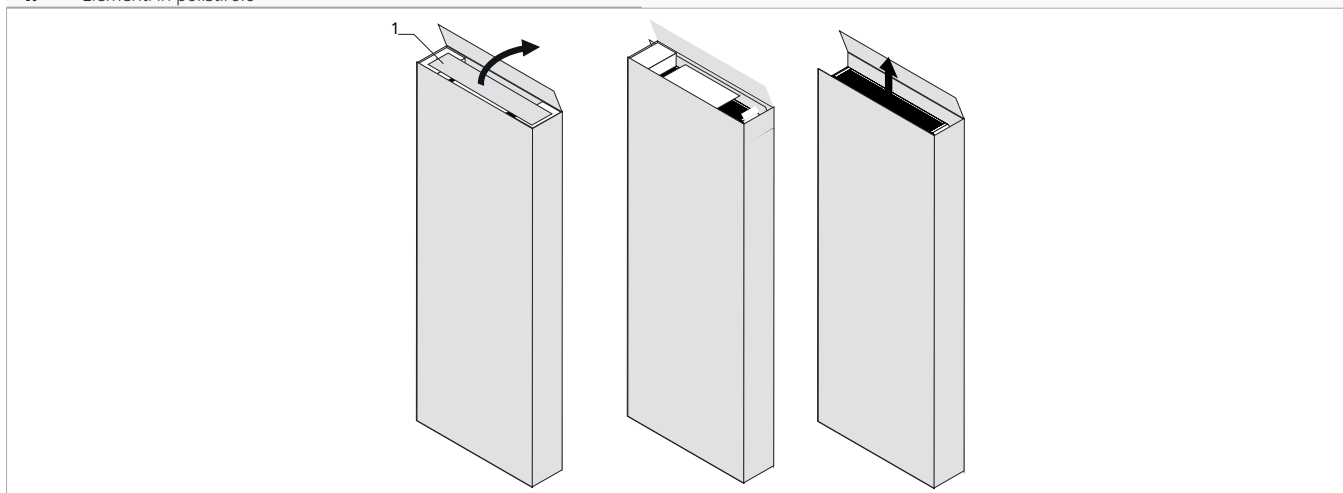

#### Per rimuovere l'imballo:

- aprire l'imballo in cartone
- rimuovere gli elementi in polistirolo

- estrarre i componenti a corredo
- estrarre l'apparecchio dalla scatola


#### Materiale a corredo

Si trovano a corredo dell'apparecchio, all'interno dell'imballo:

⚠ Verificare la presenza dei singoli componenti.

|    |  |
|----|--|
| 1. | Griglie esterne (2 pz.)                                    |
| 2. | Kit viti e tasselli (6 pz.)                                |
| 3. | Griglie esterne per l'entrata e l'uscita dell'aria (2 pz.) |
| 4. | Dima di carta per l'esecuzione dei fori                    |
| 5. | Staffa di fissaggio a parete                               |
| 6. | Pila per telecomando CR2025 3V                             |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 7.  | Tubi arrotolabili da parete (2 pz.)   |
| 8.  | Manuale d'uso del pannello di comando |
| 9.  | Etichetta efficienza energetica       |
| 10. | Telecomando                           |
| 11. | Manuale d'installazione               |

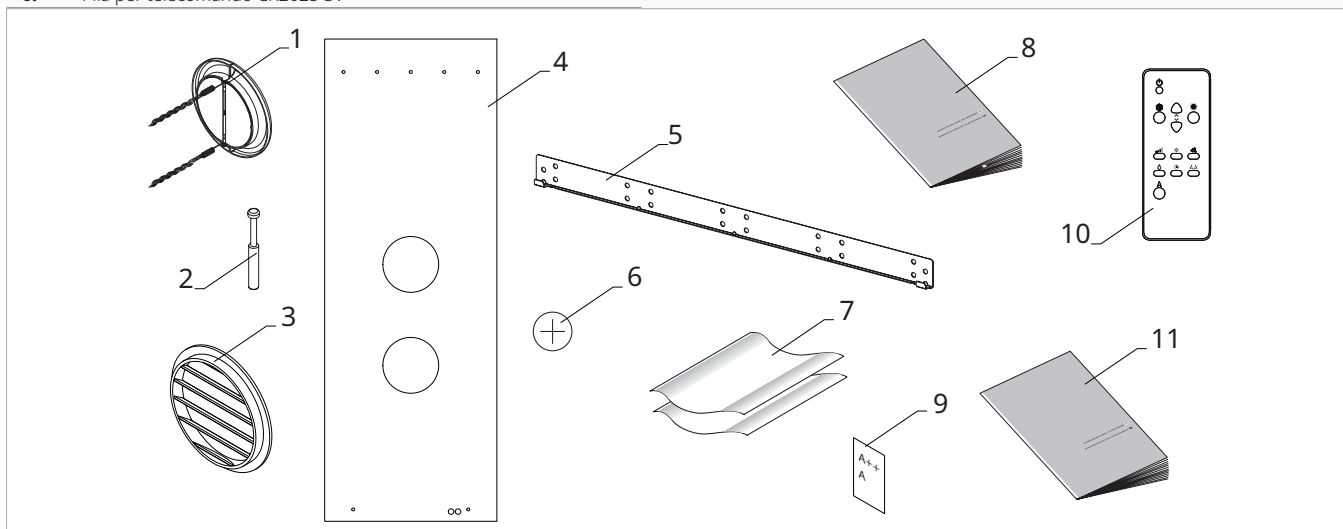

## 4.7 Movimentazione senza imballo

### 4.7.1 Avvertenze preliminari

- ⚠ L'unità deve essere movimentata solo da personale qualificato, adeguatamente equipaggiato e con attrezzature idonee al peso ed alle dimensioni dell'apparecchio.
- ⚠ Il peso dell'apparecchio è sbilanciato verso il lato destro (lato compressore).

### 4.7.2 Modalità di movimentazione

- ⚠ L'unità può essere movimentata manualmente per brevi spostamenti. In questo caso è necessario verificare attentamente che il peso dell'unità non superi quanto previsto dalle normative rispetto al numero di persone impiegate.

## 4.8 Luogo d'installazione

L'ubicazione dell'apparecchio deve essere stabilita dal progettista dell'impianto o da persona competente in materia e deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche, sia di eventuali Legislazioni nazionali/locali vigenti.

L'apparecchio è destinato ad essere installato all'interno in posizione verticale.

- ⚠ La posizione di installazione deve essere scelta a ridosso di una parete comunicante con l'esterno.
- ⚠ L'apparecchio è dichiarato con grado di protezione IPX0, quindi non è adatto per l'installazione all'esterno o in locali con presenza d'acqua (locali piscina, ecc.).

- ⚠ Prevedere:
  - uno scarico nelle vicinanze per il deflusso della condensa
  - un'alimentazione elettrica conforme nelle vicinanze
  - elementi di fissaggio idonei al tipo di supporto


### 4.8.1 Avvertenze preliminari

- ⚠ Evitare l'installazione dell'unità in prossimità di:
  - ostacoli o barriere che causino il ricircolo dell'aria di espulsione
  - luoghi angusti in cui il livello sonoro dell'apparecchio possa venire esaltato da riverberi o risonanze
  - ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi
  - ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.)
  - ambienti con presenza di atmosfere aggressive
  - irraggiamento solare e prossimità a fonti di calore
- ⚠ Evitare il posizionamento dell'unità a meno di 1 metro da impianti radio e video.
- ⚠ Non installare sopra fonti di calore.
- ⚠ Accertarsi che:
  - il luogo in cui si intende installare l'unità venga scelto con la massima cura al fine di garantire un'adeguata protezione da eventuali urti e possibili conseguenti danni
  - la parete sia in grado di sostenere il peso dell'apparecchio
  - il tratto di parete non interessi elementi portanti della costruzione, tubazioni o linee elettriche
  - non vi siano ostacoli alla libera circolazione dell'aria attraverso i fori (piante, foglie...)
  - l'apparecchio venga installato in posizione tale da consentire facilmente la manutenzione
  - le distanze di sicurezza tra le unità ed altre apparecchiature o strutture vengano rispettate scrupolosamente affinché l'aria in entrata e in uscita dai ventilatori sia libera di circolare
- ⚠ L'apparecchio, se installato in modo incompleto o su una parete non adeguata potrebbe provocare, qualora dovesse staccarsi dalla sua base, danni a persone o cose.
- ⚠ L'apparecchio non deve essere in una posizione tale che il flusso dell'aria sia rivolto direttamente alla persona.

## 4.9 Distanze minime di installazione

Le zone di rispetto per il montaggio e la manutenzione dell'apparecchio sono riportate in figura. Gli spazi stabiliti sono necessari per evitare barriere al flusso d'aria e consentire le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

**⚠** Accertarsi che lo spazio sia sufficiente a consentire la rimozione delle pannellature per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

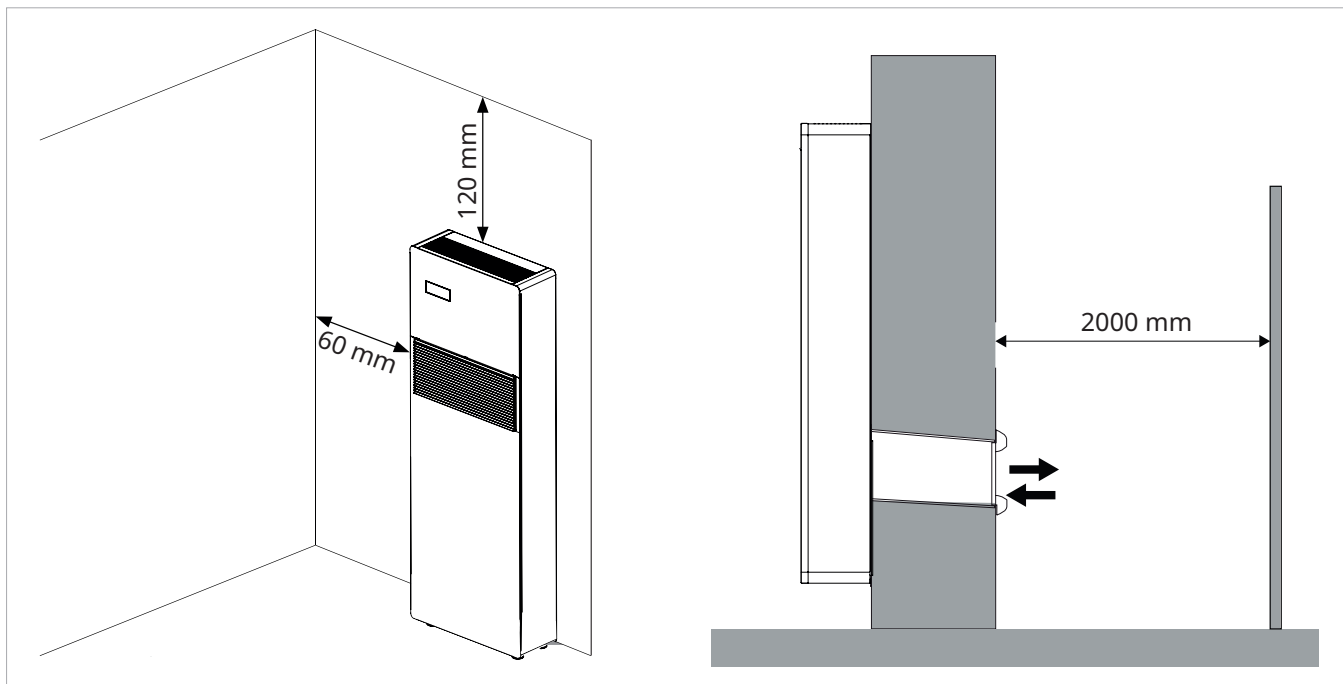


## 4.10 Posizionamento

Le unità possono essere installate a parete verso l'alto o verso il basso.

Gli apparecchi sono forniti con una dima in carta per la tracciatura dei fori necessari all'installazione.

**⚠** Tenere la dima nella corretta posizione con del nastro adesivo.

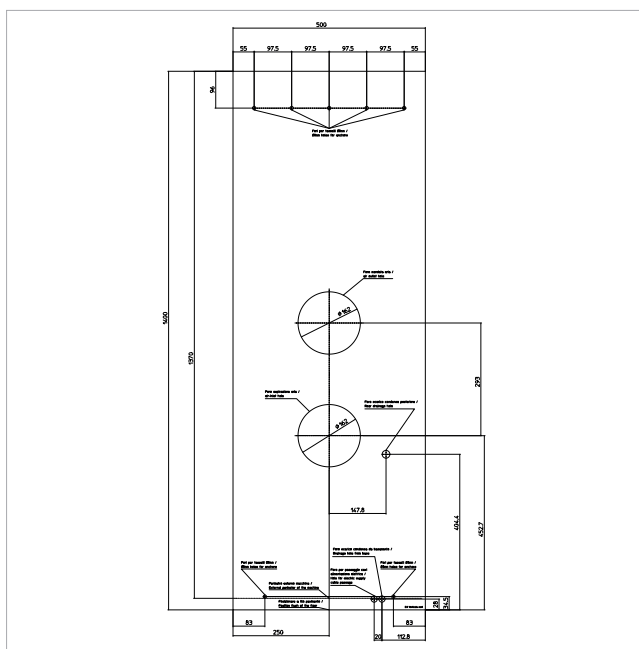

### 4.10.1 Avvertenze preliminari

**⚠** Per posizionare l'unità a parete è necessaria la Staffa per montaggio a parete fornita come accessorio.

**⚠** Verificare che:


- la parete supporti il peso dell'apparecchio
- il tratto di parete non interessi tubazioni o linee elettriche
- non venga compromessa la funzionalità di elementi portanti



## 4.10.2 Predisposizione all'installazione

### Foratura della parete per la canalizzazione

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>A</b>  | Lato della parete verso l'interno |
| <b>B</b>  | Lato della parete verso l'esterno |
| <b>1.</b> | Parete perimetrale                |
| <b>2.</b> | Apparecchio                       |
| <b>3.</b> | Griglie di ripresa ed espulsione  |
| <b>4.</b> | Canalizzazione dell'aria esterna  |

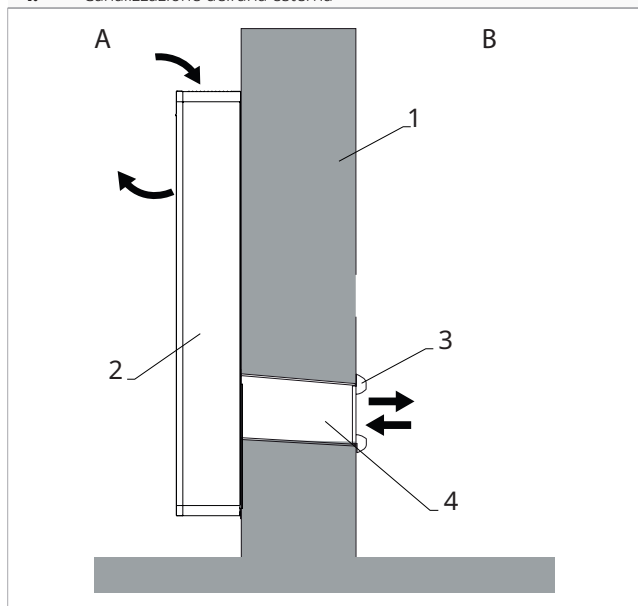


- posizionare la dima in carta
- segnare la posizione dei fori per il passaggio della canalizzazione
- utilizzare un trapano
- praticare un foro guida
- utilizzare una carotatrice
- praticare il foro passante nella parete
- mantenere una inclinazione in basso verso il lato esterno

- ⚠ La lunghezza massima dei fori è di 1 metro.
- ⚠ I due fori devono avere un diametro di 162 mm, come indicato nella dima in carta.
- ⊖ È vietato eseguire curve.
- ⚠ Per evitare la diffusione di elevate quantità di polvere e detriti in ambiente è consigliato accoppiare la carotatrice a sistemi di aspirazione.
- ⚠ Procedere con cautela in prossimità della parete esterna per evitare la rottura dell'intonaco intorno al foro.
- ⚠ Prendere accorgimenti in modo che il materiale asportato non colpisca persone e oggetti sottostanti.

### Posizionamento della canalizzazione

**A** Foglio in plastica per la canalizzazione

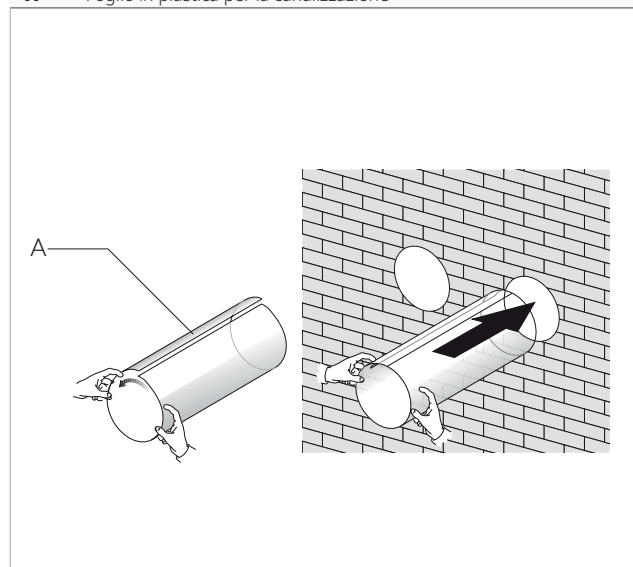

- misurare la profondità dei fori praticati nella parete
- togliere 5 mm alla misura effettuata
- tagliare a misura i fogli in plastica forniti a corredo
- arrotolare il foglio di plastica
- inserire il foglio arrotolato nel foro
- posizionare in modo che il bordo rientri nel foro di 2 mm da entrambe le parti

### Posizionamento delle serrande aria esterna

Prima di procedere con l'installazione delle serrande aria esterna è necessario distinguere quella da posizionare sulla ripresa dell'aria da quella destinata all'espulsione.


Le serrande sono identificate con la scritta:

**IN:** serranda di ripresa aria


**OUT:** serranda di mandata aria

- ⚠ Utilizzare esclusivamente le serrande fornite a corredo.

|           |   |
|-----------|---|
| <b>1.</b> | Dima di carta                             |
| <b>2.</b> | Serranda di ripresa aria esterna (IN)     |
| <b>3.</b> | Serranda di espulsione aria esterna (OUT) |

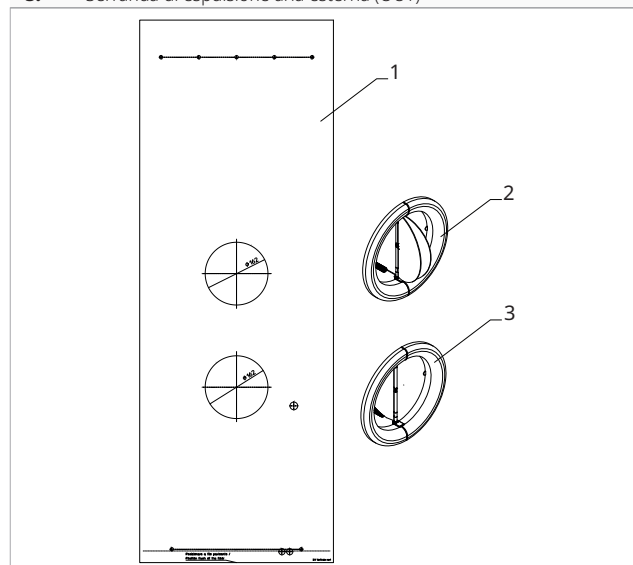

1. Catenella
2. Controflangia
3. Molla
4. Serranda aria esterna

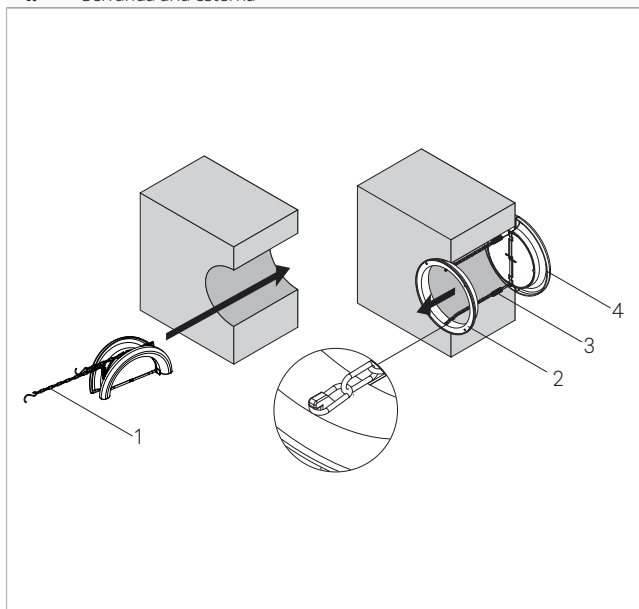


- ripiegare la serranda
- inserirla nella canalizzazione fino ad uscire dall'altro lato della parete
- tenere le catenelle con l'altra mano in modo che la serranda non cada
- aprire la serranda all'esterno del foro
- ruotare la serranda in modo che le alette siano in posizione verticale
- inserire la controflangia nel foro verso l'interno del locale
- ruotarla in modo che i ganci siano in posizione verticale
- tirare le catenelle in modo da portare in tensione le molle
- agganciare le catenelle alla controflangia
- tagliare la catenella in eccesso

### Fissaggio della staffa

Gli apparecchi sono forniti con supporto metallico per il fissaggio alla parete.

- utilizzare la dima in carta
- segnare la posizione dei fori di fissaggio
- utilizzare un trapano
- praticare i fori nelle posizioni segnate
- fissare il supporto metallico, utilizzando viti e tasselli ad espansione

- ⚠ I 6 tasselli forniti in dotazione, impongono l'esecuzione di fori con diametro di 8 mm.
- ⚠ Posizionare il supporto metallico su una superficie livellata ed in grado di sostenerne il peso.

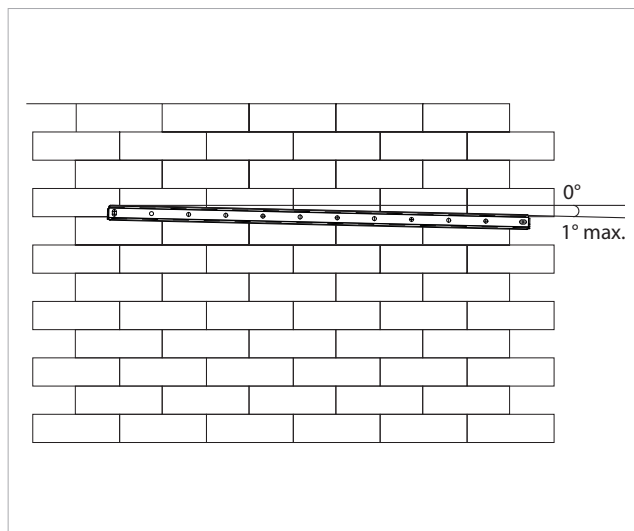



- ⚠ Verificare l'orizzontalità dell'installazione utilizzando una livella a bolla.
- ⚠ É consentita un'inclinazione massima di 1° verso il lato destro dell'apparecchio per facilitare il deflusso della condensa.

## Posizionamento dell'apparecchio

⚠ Verificare che la staffa di fissaggio sia ben agganciata alla parete.

⚠ Verificare siano state effettuate, se necessarie, le predisposizioni per l'allacciamento elettrico e per lo scarico condensa.

### 1. Staffa di fissaggio

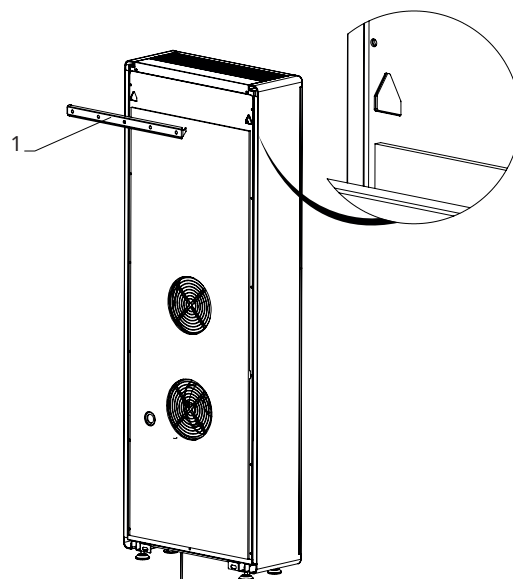
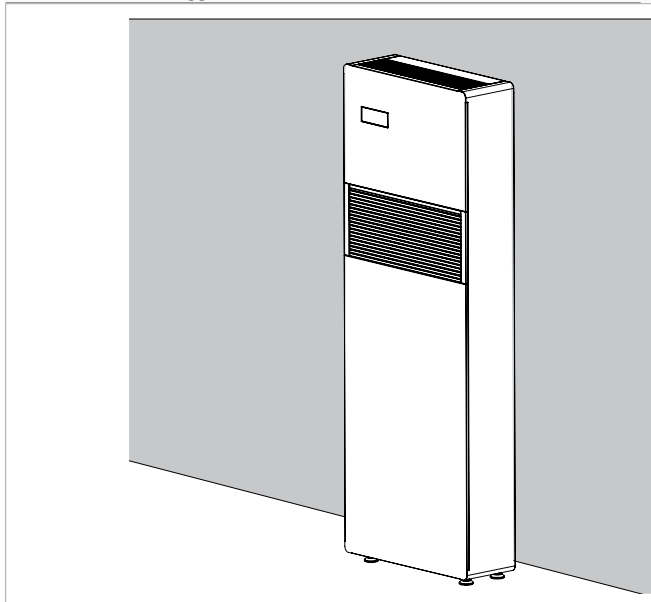


- sollevare l'apparecchio
- incastrare la staffa nei punti predisposti sull'apparecchio

⚠ Le operazioni di allacciamento elettrico e di fissaggio dello scarico condensa devono essere fatte con l'apparecchio distanziato dalla parete mediante una zeppa di legno o altro oggetto analogo.

⚠ A fine lavori, verificare con cura, che non rimangano fessure dietro lo schienale dell'apparecchio, soprattutto nella zona dei condotti di entrata e di uscita dell'aria.

### 1. Staffa antisollevamento

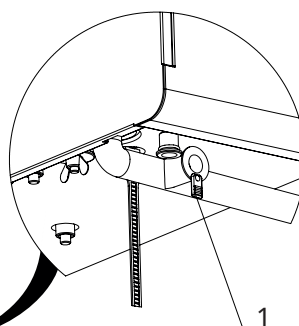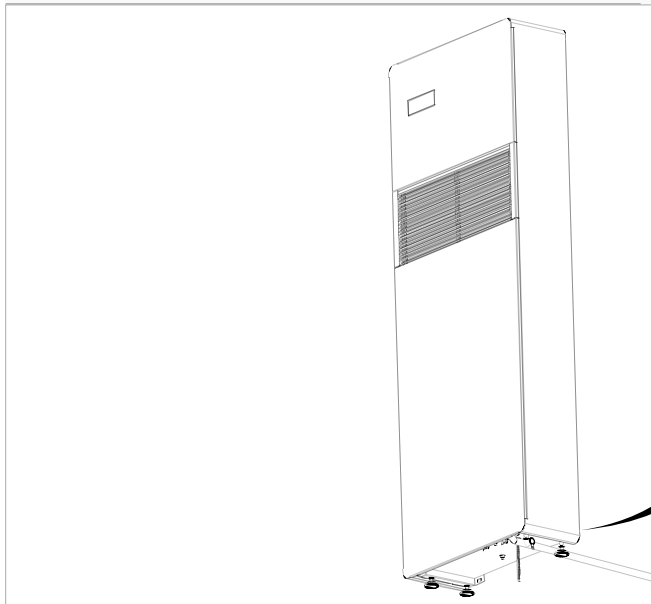

Per aumentare la sicurezza dell'installazione è possibile ancorare l'apparecchio a parete mediante un'apposita staffa antisollevamento posta nella parte inferiore dell'apparecchio.

⚠ La posizione di foratura è riportata nella dima di installazione.

## 4.11 Predisposizione dello scarico condensa

Questo apparecchio è completo di una vaschetta per la raccolta della condensa che si produce durante il funzionamento in riscaldamento, in raffreddamento e in deumidificazione.

La dimensione e il posizionamento della tubazione di scarico sono riportati di seguito.

Nel funzionamento in riscaldamento, la condensa deve essere convogliata in un luogo adatto, predisponendo uno scarico condensa.

Nel funzionamento in raffreddamento o in deumidificazione, l'apparecchio dispone di un sistema per l'autosmaltimento della condensa.

In queste modalità di funzionamento non è quindi necessario predisporre uno scarico condensa esterno.

In funzione di raffreddamento o deumidificazione, in condizioni estreme di lavoro (alte temperature e alto tasso di umidità) l'apparecchio potrebbe non riuscire a smaltire autonomamente la condensa prodotta, in questo caso sul display comparirà la sigla OF.


Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo "Segnalazione livello massimo raccolta condensa" [p. 29](#).

### 4.11.1 Avvertenze preliminari

- ⚠ Se la linea di drenaggio dovesse sfociare in un recipiente (tanica o altro) bisogna evitare che lo stesso recipiente sia ermeticamente chiuso e soprattutto si deve evitare che il tubo di drenaggio resti immerso nell'acqua.
- ⚠ Un elettrovalvola garantirà il deflusso della condensa dalla vaschetta interna quando viene raggiunto il livello massimo.
- ⚠ Il foro per il passaggio del tubo della condensa deve sempre avere una pendenza verso l'esterno.
- ⚠ La posizione esatta in cui dovrà essere collocato l'imbocco del tubo rispetto alla macchina è definita sulla dima di foratura.
- ⚠ Fate attenzione in questo caso che l'acqua espulsa non determini danni o inconvenienti alle cose o alle persone. Durante il periodo invernale quest'acqua può provocare formazioni di lastre di ghiaccio all'esterno.
- ⚠ Quando si raccorda lo scarico della condensa prestare molta attenzione a non schiacciare il tubo in gomma.
- ⚠ In caso di necessità è possibile svuotare la vaschetta raccolta condensa attraverso uno scarico di sicurezza previsto sul basamento dell'apparecchio.
- ⚠ In caso non si voglia predisporre un tubo di scarico all'esterno in funzione "solo freddo" è opportuno tappare lo scarico condensa.

### 4.11.2 Posizionamento


1. Scarico di sicurezza per svuotamento vaschetta
2. Condotto di scarico condensa

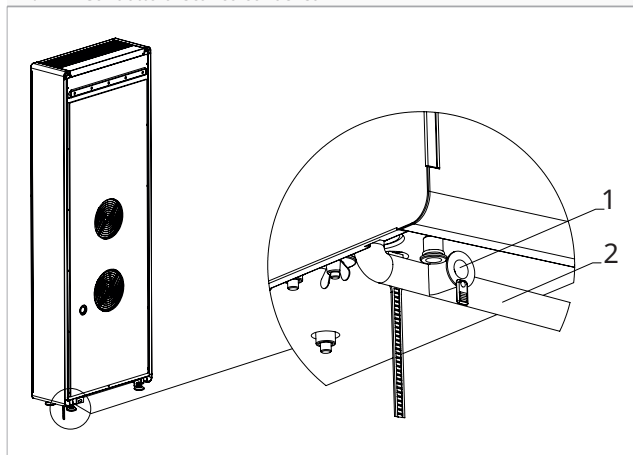

L'apparecchio viene fornito di fabbrica con un tronchetto collegato all'attacco di scarico condensa. In caso non fosse sufficiente:


- rimuovere il tronchetto dall'attacco di scarico
- collegare un tubo di drenaggio di lunghezza maggiore non fornito a corredo
- mantenere una pendenza minima del 3% verso il luogo di scarico
- isolare i punti di giunzione

- ⚠ Utilizzare tubazioni di drenaggio in materiale plastico.
- ⚠ Evitare le tubazioni in materiale metallico.
- ⚠ Le tubazioni di drenaggio possono essere in materiale rigido o flessibile con un diametro interno minimo di 16 mm.
- ⚠ Accertarsi della buona tenuta di tutte le giunzioni per evitare fuoriuscite di acqua.
- ⚠ Le tubazioni di scarico condensa devono essere isolate sia per i tratti all'interno che per i tratti all'esterno delle abitazioni per evitare la formazione di condensa sulla superficie e/o problemi di congelamento.
- ⚠ In caso di necessità è possibile svuotare la vaschetta raccolta condensa attraverso uno scarico di sicurezza previsto sul basamento dell'apparecchio, far riferimento al capitolo "Manutenzione straordinaria".

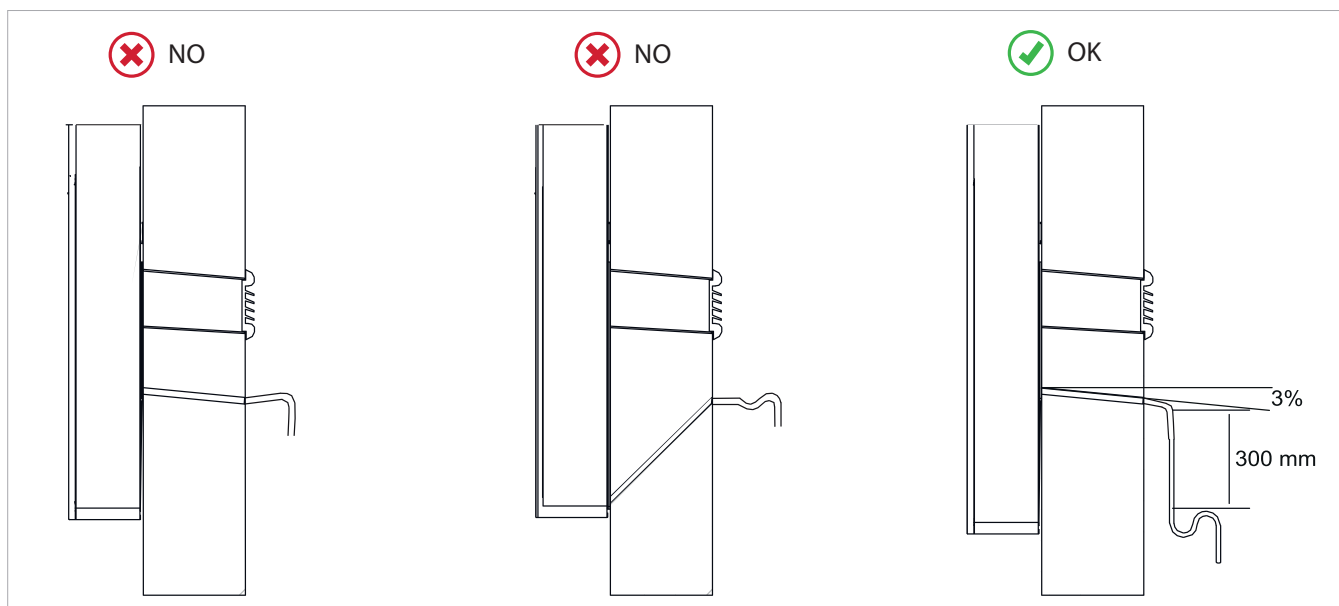

- ⚠ Il drenaggio della condensa avviene per gravità.
- ⚠ La linea di scarico deve avere una pendenza minima del 3%.

**In caso di utilizzo di una tanica per la raccolta della condensa:**

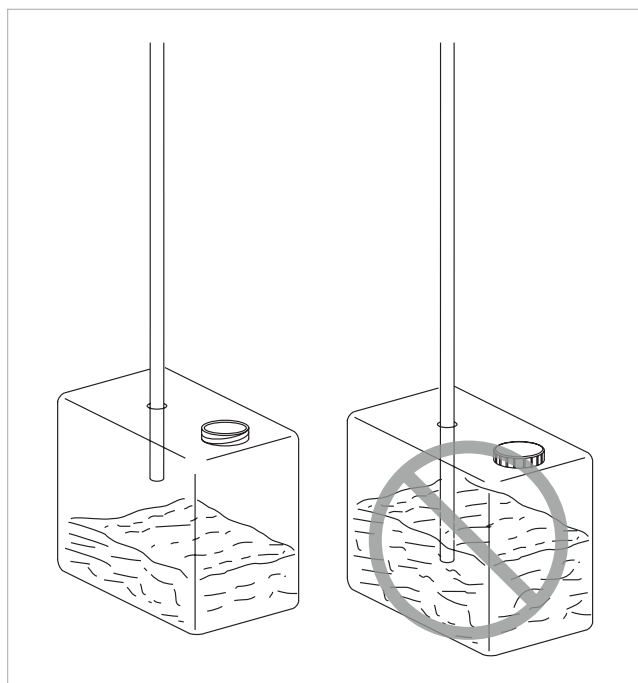

- ⚠ Evitare la chiusura ermetica del recipiente.
- ⚠ Evitare che l'estremità del tubo di drenaggio sia sotto il livello dell'acqua.

**In caso di utilizzo di scarico nel sistema fognario:**

- ⚠ Il sistema di scarico deve prevedere un adeguato sifone per prevenire l'indesiderata entrata d'aria nel sistema in depressione. Il sifone inoltre impedisce l'infiltrarsi di odori o insetti.
- ⚠ Il sifone deve essere dotato di tappo nella parte inferiore o deve comunque permettere un veloce smontaggio per la pulizia.

**In caso di scarico libero:**

- ⚠ In mancanza di raccolta, la condensa si deposita sul piano d'appoggio. In caso di temperature sotto zero può ghiacciare e costituire pericolo: prevedere delle opportune barriere per evitare che le persone possano avvicinarsi alla zona.


**4.11.3 Isolamento dei tubi di scarico condensa**

In caso di utilizzo del tubo di scarico condensa è necessario rivestire il tubo con isolante anticondensa per il tratto interno all'edificio e alla parete (diametro interno 10 mm).

- ⚠ L'isolante deve essere inserito fino all'innesto del tubo di scarico condensa sull'attacco predisposto sull'unità.

- 1. ...2.0 Verticale
- 2. Fori di ventilazione
- 3. Sezione parete

- 4. Scarico di emergenza
- 5. Isolante
- 6. Tubo di scarico condensa

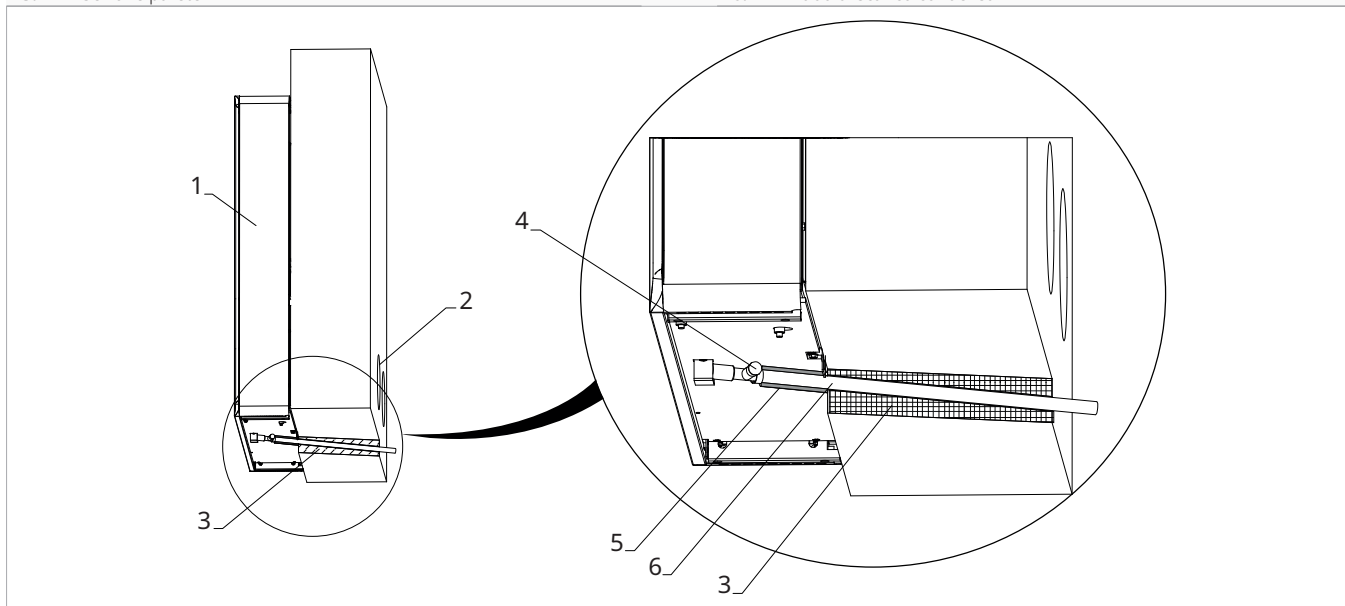

## 4.12 Collegamenti elettrici

L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con spina (collegamento a Y).

Nel caso di utilizzo di una presa corrente in prossimità dell'apparecchi, introdurre la spina.

### 4.12.1 Avvertenze preliminari

⚠ L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione elettrica deve essere effettuata esclusivamente dal centro di assistenza tecnico o da personale abilitato e in conformità alle norme vigenti.

- ⚠ Prima di collegare il climatizzatore assicurarsi che:
- i valori della tensione e frequenza di alimentazione rispettino quanto specificato sui dati di targa dell'apparecchio
  - la linea di alimentazione sia dotata di un efficace collegamento a terra e sia correttamente dimensionata per il massimo assorbimento del climatizzatore (sezione minima cavi pari a 1,5 mm<sup>2</sup>)
  - la presa utilizzata sia compatibile con la spina fornita a corredo

⚠ È possibile procedere all'allacciamento elettrico mediante un cavo incassato nella parete come indicato nella dima di installazione.

⚠ L'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione elettrica a 230V/50 Hz per mezzo di un interruttore onnipolare con distanza minima di apertura dei contatti di almeno 3 mm ovvero di un dispositivo che consenta la disconnessione completa dell'apparecchio nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

⚠ È necessario comunque verificare che l'alimentazione elettrica sia provvista di adeguate protezioni contro sovraccarichi e/o cortocircuiti (si raccomanda l'utilizzo di un fusibile ritardato di tipo 10 at o altri dispositivi con funzioni equivalenti).


⚠ Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione sugli apparecchi.

⚠ L'accesso al quadro elettrico è necessario solo in caso di sostituzione del cavo cablato o nel caso di utilizzo del contatto presenza.

### 4.12.2 Accesso al quadro elettrico

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Morsettiera alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz |
| 2. | Contatto presenza CP                              |
| 3. | Griglia superiore di uscita acqua                 |
| 4. | Griglia di aspirazione aria                       |

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| 5. | Pannello frontale             |
| 6. | Viti di fissaggio             |
| 7. | Pannello di chiusura frontale |

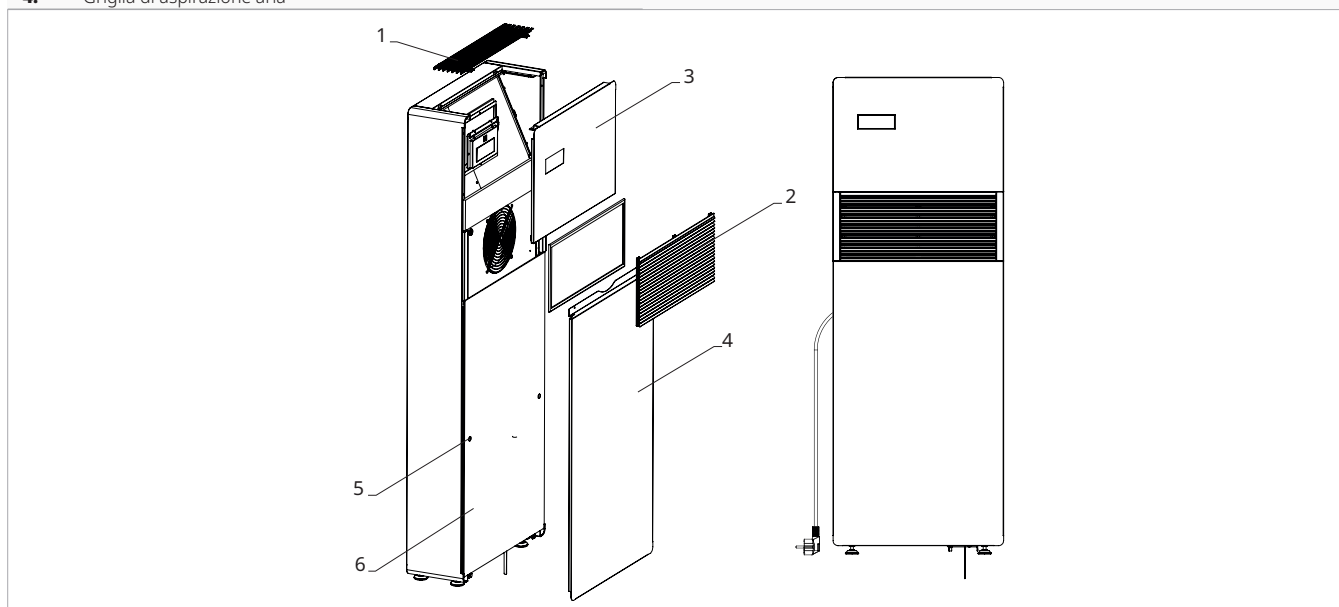

⚠ L'accesso al quadro elettrico è consentito solo a personale specializzato.

⚠ Prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

**Per accedere:**

- se montati, rimuovere i pannelli estetici

**Per accedere alle connessioni:**

- svitare le viti della copertura quadro elettrico
- rimuovere la copertura quadro elettrico


### 4.12.3 Collegamento

L'apparecchio lascia la fabbrica completamente cablato e dotato di un cavo completo di spina con collegamento di tipo Y per l'alimentazione elettrica. Per alimentare l'unità è sufficiente inserire la spina in una presa di corrente adeguata e protetta da un interruttore magnetotermico.

⚠ In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione rivolgersi al Centro Assistenza Tecnico o a personale qualificato per la sostituzione.

⊖ È vietato sostituire personalmente i cavi danneggiati.

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 1. | Interruttore automatico   |
| 2. | Presa tipo Y              |
| 3. | Spina (fornita a corredo) |

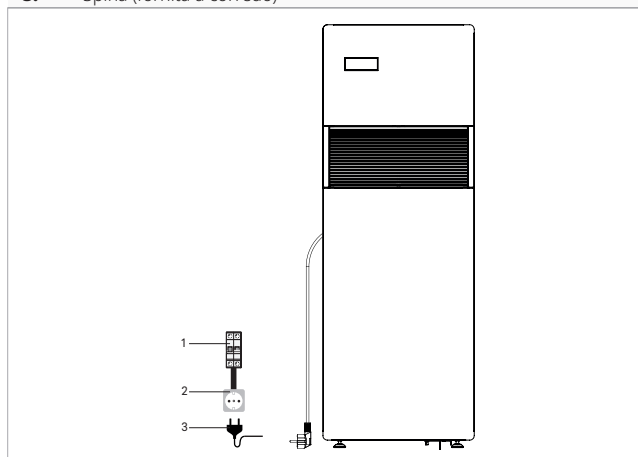


### 4.12.4 Connessione ingresso contatto presenza CP

All'apertura del contatto CP (in bassissima tensione da collegare ad un contatto pulito, non in tensione) l'apparecchio si pone in stand-by e sul display viene visualizzato CP.

Attraverso questo contatto è possibile collegare un dispositivo esterno che inibisce il funzionamento dell'apparecchio come: contatto apertura finestra, on/off remoto, sensore infrarossi di presenza, badge di abilitazione ecc...

⚠ Si raccomanda di utilizzare un cavo a doppio isolamento.

⚠ Se il contatto CP non è chiuso, l'apparecchio non si avvia e a display compare l'allarme CP.

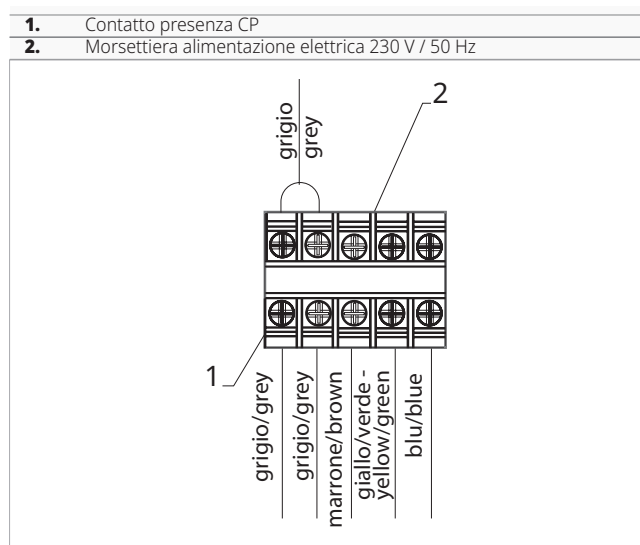

## 4.13 Funzioni

### 4.13.1 Impostazione modalità solo freddo o solo caldo


È possibile disabilitare la funzione riscaldamento o raffreddamento impostando l'apparecchio in modalità solo freddo o solo caldo.

- premere per 5 secondi il tasto **A** sul display *Compare HC (riscaldamento e raffreddamento).*
  - premere nuovamente il tasto **A** *Compare CO (solo raffreddamento).*
  - premere nuovamente il tasto **A** *Compare HO (solo riscaldamento).*
- Attendere 3 secondi senza eseguire nessuna operazione per memorizzare l'impostazione e tornare al normale funzionamento dell'apparecchio.*

### 4.13.2 Regolazione luminosità


Il sensore di luminosità del display può essere disabilitato (lasciando sempre la luminosità massima).


#### Per regolare la luminosità del display:

- premere per 10 secondi il tasto  *Compare "ds" (disabilitato) o "En" (abilitato).*


### 4.13.3 Blocco tasti display touch screen

#### Per attivare il blocco:

- premere per 3 secondi il tasto  *A display si attiva la funzione blocco tasti. Il simbolo stand-by pulsa con la frequenza di 1 secondo.*


 Qualsiasi azione è impedita all'utente.

#### Per disattivare il blocco:

- premere per 3 secondi il tasto  *Il blocco rimane attivo anche per successive operazioni da telecomando e in caso di black out.*

### 4.13.4 Funzione Hotel

#### Per abilitare la funzione Hotel:

- premere per 10 secondi il tasto 

#### Se viene abilitata la funzione "En":

- vengono disattivate le funzioni deumidifica ed Auto
- vengono lasciate attive solo ventilazione, riscaldamento e raffrescamento
- vengono "ristretti" da 22 a 28 in raffreddamento e da 16 a 24 in riscaldamento i range dei set impostabili

## 4.14 Operazioni al termine dell'installazione

Prima di lasciare il cantiere è bene raccogliere gli imballaggi ed eliminare con un panno umido ogni traccia della sporcizia che si è depositata sull'apparecchio durante il montaggio.

Ultimate tutte le verifiche di controlli sul corretto funzionamento dell'apparecchio, l'installatore è tenuto ad illustrare all'utente:

- le caratteristiche di base dell'apparecchio
- le istruzioni dell'utilizzo
- la manutenzione ordinaria
- come effettuare la pulizia del filtro




## 4.15 Smontaggio e montaggio delle pannellature estetiche e delle griglie

**!** Prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

1. Griglia di aspirazione aria
2. Griglia di mandata aria

3. Viti di fissaggio

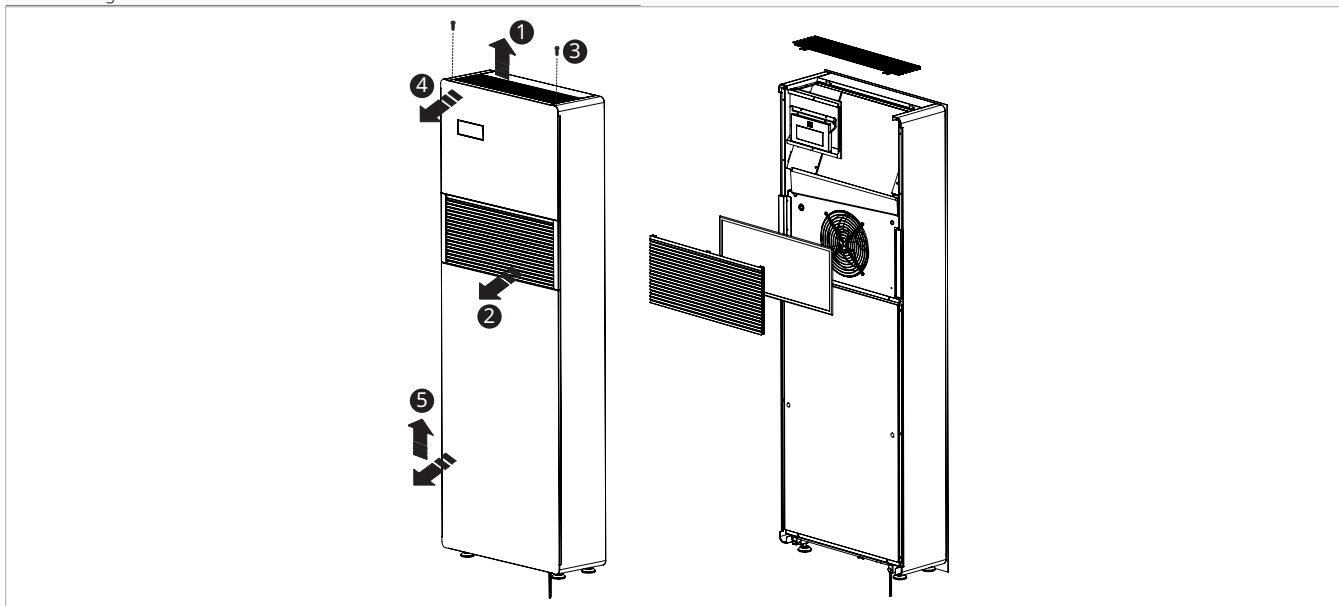

### Per rimuovere:

- rimuovere la griglia di aspirazione aria
- rimuovere la griglia di mandata aria
- svitare le due viti
- rimuovere le due viti di fissaggio del pannello estetico
- rimuovere il pannello estetico facendolo scorrere verso l'alto

**!** Per montare le pannellature estetiche e le griglie procedere in maniera inversa.

## MANUTENZIONE

### 5.1 Avvertenze preliminari

#### Prima di ogni intervento di pulizia e manutenzione:

- scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su "OFF"
- aspettare il raffreddamento dei componenti per evitare il pericolo di scottature

⊖ È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia, prima di aver scollegato l'unità dalla rete di alimentazione elettrica.

⚠ Verificare l'assenza di tensione prima di operare.

⚠ Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione necessarie, ripristinare le condizioni originali.

### 5.2 Manutenzione ordinaria


Il piano di manutenzione ordinaria prevede le seguenti operazioni di pulizia.

#### 5.2.1 Pulizia esterna

Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno morbido e inumidito con acqua.

⚠ Prima di ogni intervento di pulizia e manutenzione scollegare l'unità dalla rete elettrica spegnendo l'interruttore generale di alimentazione.

⚠ Non usare spugne abrasive o detersivi abrasivi o corrosivi per non danneggiare le superfici verniciate.

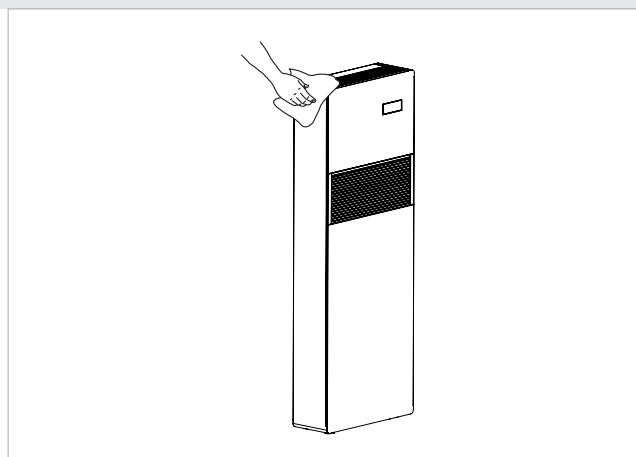

#### 5.2.2 Pulizia sotto filtrante

Dopo un periodo di funzionamento continuativo ed in considerazione della concentrazione di impurità nell'aria ambiente, oppure quando si intende riavviare l'impianto dopo un periodo di inattività, procedere alla pulizia del filtro dell'aria.

⚠ Il filtro dell'aria si trova nella parte superiore dell'apparecchio.

⚠ Attendere il raffreddamento dei componenti per evitare il pericolo di scottature.

⚠ Fare attenzione alle superfici taglienti.


⚠ Per le operazioni di smontaggio griglia vedere capitolo "Smontaggio e montaggio delle pannellature estetiche e delle griglie" [p. 25](#).

⚠ Per le operazioni di montaggio griglia vedere capitolo "Smontaggio e montaggio delle pannellature estetiche e delle griglie" [p. 25](#).

⚠ Non utilizzare detersivi o solventi.

⚠ Dopo le operazioni di pulizia del filtro verificare il corretto montaggio del pannello.

⊖ È vietato l'uso dell'apparecchio senza il filtro a rete.

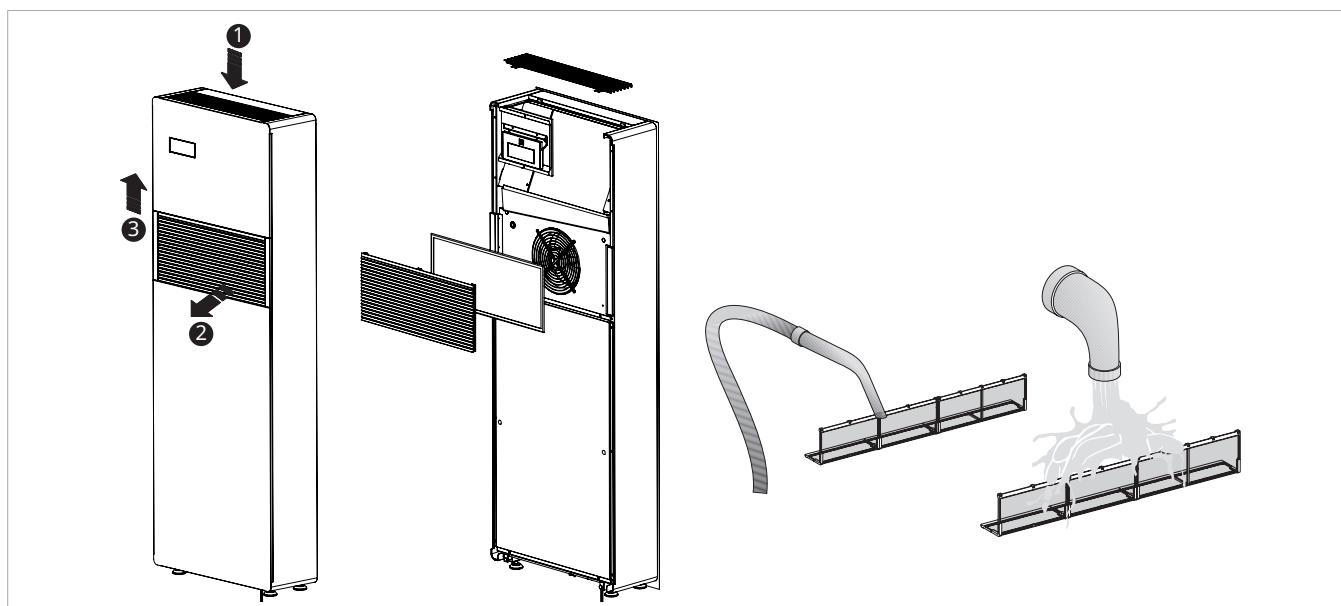**Per effettuare la pulizia del filtro:**

- rimuovere la griglia
- estrarre il filtro sollevandolo
- aspirare la polvere dal filtro con un aspirapolvere o lavare sotto acqua corrente
- lasciare asciugare
- rimontare il filtro sopra le batterie prestando particolare attenzione a posizionarlo correttamente

## ANOMALIE E RIMEDI

### 6.1 Tabella anomalie e rimedi

In caso di mal funzionamento dell'apparecchio, verificare quanto riportato nella seguente tabella. Se, dopo le verifiche

ed i controlli suggeriti non si risolve il problema, contattare il Centro Assistenza Tecnico autorizzato.

| Anomalie   | Possibili cause  | Rimedi   |
|--|--|--|
| L'apparecchio non s'accende                            | Manca l'alimentazione elettrica  | Verificare se c'è tensione in rete (accendendo una lampadina di casa, per esempio).<br>Verificare che l'eventuale interruttore magnetotermico esclusivo a protezione dell'apparecchio non sia intervenuto (in caso affermativo riarmarlo). Se l'inconveniente si ripettesse immediatamente interpellare il Servizio d'Assistenza evitando di tentare di far funzionare l'apparecchio   |
|  | Sono esaurite le batterie del telecomando  | Verificare l'accensione attraverso il display touch screen a bordo macchina e sostituire la batterie.  |
| L'apparecchio non raffredda/<br>riscalda a sufficienza | La temperatura impostata è troppo alta o troppo bassa  | Verificare ed eventualmente rettificare l'impostazione della temperatura sul telecomando   |
|  | Il filtro dell'aria è intasato   | Controllare il filtro aria e pulirlo se necessario   |
|  | Verificare che non esistano ostacoli per il flusso d'aria all'interno o all'esterno.   | Rimuovere tutto ciò che potrebbe ostacolare i flussi d'aria.   |
|  | È aumentato il carico termofrigorifero (per esempio è stata lasciata aperta una porta oppure una finestra o è stata installata in ambiente un'apparecchiatura che dissipa una forte quantità di calore). | Cercare di ridurre il carico termo frigorifero dell'ambiente da climatizzare con i seguenti accorgimenti:<br>Su ampie vetrate esposte al sole è opportuno che vi siano tende interne o meglio mascherature esterne (veneziane, verande, pellicole rifrangenti ecc.);<br>Il locale condizionato deve rimanere per il maggior tempo possibile chiuso;<br>Evitare l'accensione di fari di tipo alogeno con alti consumi o di altre apparecchiature elettriche che assorbano tanta energia (fornetti, ferri da stiro a vapore, piastre per cottura ecc). |

### 6.2 Diagnosi di eventuali anomalie

Nel caso in cui il climatizzatore si blocchi con segnalazione d'allarme (come da tabella seguente), segnalare al centro di assistenza la sigla visualizzata a display per agevolare l'intervento.

| Sigla a display | Causa                                       | Funzionamento  |
|-----------------|---|--|
| E1              | Guasto sonda di temperatura ambiente RT     | È possibile attivare regolarmente le funzioni Riscaldamento, Raffreddamento e Deumidificazione.<br>La regolazione monitora soltanto l'antigelo batteria interna. |
| E2              | Guasto sonda batteria interna IPT           | Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'apparecchio.   |
| E3              | Guasto sonda di temperatura aria esterna OT | Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'apparecchio.   |
| E4              | Guasto sonda batteria esterna OPT           | È possibile attivare regolarmente le funzioni Riscaldamento, Raffreddamento e Deumidificazione.<br>La regolazione esegue dei cicli di sbrinamento a tempi fissi. |
| E5              | Guasto motore ventilatore aria interna      | Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'apparecchio.   |
| E6              | Guasto ventilatore aria esterna             | Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'apparecchio.   |
| E7              | Mancanza di comunicazione con il display    | Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'apparecchio.   |
| E8              | Guasto sonda scarico compressore            | Non è possibile attivare alcun funzionamento dell'apparecchio.   |
| CP              | Contatto presenza CP aperto                 | L'apparecchio non si attiva.<br>Verificare la connessione dei morsetti.  |

### 6.2.1 Contatto presenza CP aperto

Se il contatto presenza non è chiuso l'apparecchio non si avvia e a display compare l'allarme CP.

⚠ Fare riferimento al capitolo "Connessione ingresso contatto presenza CP" [p. 23](#).

### 6.2.2 Segnalazione livello massimo raccolta condensa

In funzione di riscaldamento la condensa defluisce liberamente attraverso l'apposita tubazione.

In caso di allarme OF verificare che la tubazione di scarico condensa non presenti piegature o ostruzioni che impediscono la fuoriuscita dell'acqua.

In funzione di raffreddamento o deumidificazione, in condizioni estreme di lavoro (alte temperature e alto tasso di umidità), l'apparecchio potrebbe non riuscire a smaltire autonomamente la condensa prodotta, in questo caso sul display comparirà la sigla OF.

La sigla OF, non è un errore, bensì un allarme che sta ad indicare che l'acqua ha raggiunto il livello massimo della vaschetta di raccolta condensa.

In questo caso è necessario eseguire lo scarico della condensa manualmente:

- posizionare la bacinella (non fornita a corredo) al di sotto del tubo di scarico condensa
- scaricare l'acqua utilizzando il tappo presente sul tubo di scarico condensa

⚠ Se dopo aver eseguito la procedura, l'allarme OF permane, è necessario contattare il Centro Assistenza Tecnico.

### 6.2.3 Utilizzo dell'apparecchio

⚠ Nessun oggetto od ostacolo strutturale (arredi, tende, piante, fogliame, tapparelle ecc.) dovrà mai ostruire il normale deflusso dell'aria sia dalle griglie interne che da quelle esterne.

⚠ Non appoggiarsi o peggio sedersi sulla scocca del climatizzatore per evitare di danneggiare l'apparecchio.

⚠ Non muovere manualmente l'aletta orizzontale di uscita aria. Per compiere questa operazione servirsi sempre del telecomando.

⚠ Nel caso vi fossero perdite d'acqua dall'apparecchio è necessario spegnerlo immediatamente e togliere l'alimentazione elettrica. Chiamare quindi il Centro Assistenza Tecnico più vicino.

⚠ Durante il funzionamento in riscaldamento il climatizzatore periodicamente provvede ad eliminare il ghiaccio che si può formare sulla batteria esterna. In questa situazione la macchina continua a funzionare ma non invia aria calda in ambiente. La durata di questa fase può essere da 3 a un massimo di 10 minuti.

⚠ L'apparecchio non deve essere installato in locali dove si sviluppano gas esplosivi o dove vi sono condizioni di umidità e temperatura fuori dai limiti massimi definiti sul manuale di installazione.

⚠ Pulire regolarmente il filtro dell'aria come descritto nell'apposito paragrafo.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### 7.1 Dati tecnici

| Modelli   | u.m. |         | 10 HP                | 12 HP    |
|---|------|---------|----------------------|----------|
| <b>Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C)</b>   |      |         |                      |          |
| Potenza frigorifera massima Dual Power  | (1)  | kW      | 2,60                 | 3,11     |
| Potenza frigorifera nominale  | (1)  | kW      | 2,04                 | 2,35     |
| Potenza frigorifera minima  | (1)  | kW      | 0,81                 | 0,92     |
| EER   |      |         | 2,72                 | 2,75     |
| Classe di efficienza energetica   | (2)  |         | A                    |          |
| <b>Prestazioni in riscaldamento (A 7 °C; A 20 °C)</b>   |      |         |                      |          |
| Potenza termica massima Dual Power  | (3)  | kW      | 2,64                 | 3,05     |
| Potenza termica nominale  | (3)  | kW      | 2,10                 | 2,36     |
| Potenza termica minima  | (3)  | kW      | 0,68                 | 0,79     |
| Potenza totale assorbita  | (3)  | kW      | 0,67                 | 0,75     |
| COP   |      |         | 3,10                 | 3,15     |
| Classe energetica   |      |         | A                    |          |
| <b>Dati elettrici</b>   |      |         |                      |          |
| Tensione  |      | V/ph/Hz | 230/1/50             | 230/1/50 |
| Potenza assorbita totale  |      | kW      | 0,95                 | 1,06     |
| Corrente massima assorbita  |      | A       | 4,40                 | 4,80     |
| <b>Dati aeraulici lato interno</b>  |      |         |                      |          |
| Velocità di ventilazione  |      | Nr.     | 3                    | 3        |
| <b>Caratteristiche generali</b>   |      |         |                      |          |
| Portata aria alla massima velocità interna  |      | m³/h    | 380                  | 400      |
| Portata aria alla massima velocità esterna  |      | m³/h    | 460                  | 480      |
| Portata aria alla media velocità interna  |      | m³/h    | 310                  | 320      |
| Portata aria alla media velocità esterna  |      | m³/h    | 380                  | 390      |
| Portata aria alla minima velocità interna   |      | m³/h    | 260                  | 270      |
| Portata aria alla minima velocità esterna   |      | m³/h    | 330                  | 340      |
| Tipo di compressore   |      |         | Rotary - DC Inverter |          |
| <b>Dati sonori</b>  |      |         |                      |          |
| Pressione sonora nominale   | (4)  | dB(A)   | 41                   | 43       |
| Pressione sonora minima   | (4)  | dB(A)   | 28                   | 29       |
| <b>Dati gas refrigerante</b>  |      |         |                      |          |
| Refrigerante  |      |         | R410a                |          |
| Carica refrigerante   |      | kg      | 0,56                 | 0,56     |
| 1. Temperatura aria esterna 35°C, umidità relativa 41%. Temperatura ambiente 27°C; umidità relativa 47%. Prestazioni secondo EN 14511<br>2. Classificazione energetica in base alla direttiva 626/2011<br>3. Temperatura aria esterna 7°C; umidità relativa 87%. Temperatura ambiente 20°C, umidità relativa 59% (max). Prestazioni secondo UNI 14511<br>4. Pressione sonora lato impianto in camera semi anecoica alla distanza di 2 m misurata secondo ISO 7779 |      |         |                      |          |

Temp. min. in raffreddamento T ambiente 18°C / T esterna -5 °C - Temp. max. in raffreddamento T ambiente 32°C / T esterna 43 °C

Temp. min. in riscaldamento T ambiente 5 °C / T esterna -10 °C - Temp. max. in riscaldamento T ambiente 25 °C / T esterna 18 °C

**Condizioni di riferimento**

|     |  | <b>T ambiente</b>   | <b>T esterno</b>    |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| (1) | Verifiche in raffreddamento (EN 14511)   | DB 27 °C - WB 19 °C | DB 35 °C - WB 24 °C |
| (2) | Verifiche in riscaldamento (EN 14511)  | DB 20 °C - WB 15 °C | DB 7 °C - WB 6 °C   |
| (3) | Verifiche in riscaldamento   | DB 20 °C - WB 15 °C | DB -7 °C - WB -8 °C |
| (4) | Pressione sonora lato interno misurata in camera semi anecoica a 2 m di distanza |                     |                     |
| (5) | Pressione sonora lato interno misurata secondo norma EN 12102                    |                     |                     |

**Condizioni limite di funzionamento**

|  | <b>T ambiente interno</b> | <b>T ambiente esterno</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Temperature di esercizio massime in raffreddamento | DB 32 °C                  | DB 43 °C                  |
| Temperature di esercizio minime in raffreddamento  | DB 18 °C                  | DB -5 °C                  |
| Temperature di esercizio massime in riscaldamento  | DB 27 °C                  | DB 18 °C                  |
| Temperature di esercizio minime in riscaldamento   | DB 5 °C                   | DB 10 °C                  |

**7.2 Dimensioni**

|                                   |      | ..2.0 Verticale             |                             |  |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Modelli                           | u.m. | <b>10 HP-Inverter 230 V</b> | <b>12 HP-Inverter 230 V</b> |  |
| <b>Dimensioni e pesi prodotto</b> |      |                             |                             |  |
| Larghezza totale                  | mm   | 500                         | 500                         |  |
| Altezza totale                    | mm   | 1398                        | 1398                        |  |
| Profondità totale                 | mm   | 185                         | 185                         |  |
| Diametro fori parete              | mm   | 162                         | 162                         |  |
| Interasse fori parete             | mm   | 293                         | 293                         |  |
| Peso a vuoto                      | kg   | 57,0                        | 57,0                        |  |

**7.3 Sicurezza**

Questa apparecchiatura è progettata con la massima cura per la sicurezza di chi la installa e la utilizza.

È necessario prestare particolare attenzione ai pericoli di scosse elettriche ed elettricità statica quando si lavora con apparecchiature elettriche.

Tutte le linee guida di questo apparecchio devono essere consentite per garantirne l'uso sicuro.

**7.4 Dichiarazione di conformità RED**

**Conformità alla direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio (RED).**

In conformità all'articolo 10.8 (a) e 10.8 (b) della direttiva sulle apparecchiature elettriche RED, la seguente tabella fornisce

informazioni sulle bande di frequenza utilizzate e sulla potenza massima di trasmissione RF del prodotto in vendita nell'UE:

| <b>Gamma di frequenza (MHz)</b> | <b>Massima potenza di trasmissione</b> |
|---------------------------------|--|
| 2400-2472                       | < 20                                   |

Con la presente l'azienda dichiara che l'apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione con una distanza minima di 20 cm tra l'apparecchio e la persona.

⚠ Per le dichiarazioni di conformità, i certificati ed altri dettagli di certificazioni consultare il sito web.



**innova**

INNOVA S.r.l.  
Via I Maggio 8 - 38089 Storo (TN) - ITALY  
tel. +39.0465.670104 - fax +39.0465.674965  
info@innovaenergie.com